



Vandværket på Søbo



Trykforøgerstation på Valhallavej

## Beredskabsplan

# Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

### Indhold:

1. **Oversigt – side 1**
2. **Alarmeringsplan - side 2**
3. **Orientering - nødvandsforsyning - kogeanbefaling –side 3**
4. **Telefonlister - Side 4 - 5**
5. **Fejlmelding på vandinstallation - Side 6**
6. **Vinterlukning af målerbrønde - side 7**
7. **Inventarliste - Side 9**
8. **Lukkevejledning – Søbo - Side 9**

## 1. Alarmeringsplan:

**Unormal vandforsyning:** Kontakt formand, næstformand eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer – se telefonliste side 4

### **1 B: Ved sygdom er følgende backup plan gældende:**

Daglig Kontaktperson: Formand erstattes af Vandværkspasser.

Drift: Vandværkspasser udpeger backup.

Regnskabsfører erstattes af Kasserer og vice versa.

Hjemmeside redaktør erstattes af Lisbeth Korsgård Rambøll tlf. 5161 5914 mail:

### **Almindelige driftsforstyrrelser:**

Fornødent mandskab tilkaldes og skaden afhjælpes

Eksempler:

Driftsalarm  
Rørbrud  
Misfarvning af vand  
Måler- og installationsproblemer  
Strømfald  
Stoppet behandlingsanlæg

### **Truet vandforsyningssituation og krisesituation:**

Beredskabschefen tilkaldes, som sammen med en repræsentant fra vandværket (bestyrelsen / vandværkspasser) vurderer det videre forløb af indsatsen. Beredskabschefen leder indsatsen.

Eksempler:

Forurening af ledningsnet, der giver dårlig lugt og smag.

Alarm for truende ydre påvirkning, f. eks. uheld med kemikalietransport eller sprøjtemidler i området.

## 2. Orientering:

I tilfælde af forurening kan der gives information til forbrugerne via mails, SMS, opsætning af skilte og personligt brev. Det beslattes om der skal gives yderligere information gennem presse, radio, TV, højtalervogn m.m.

Informationen beskriver:

Hvad er problemet og hvad ved vi?

Hvilke forholdsregler skal træffes (kogepåbud, kan vandet anvendes til vask, toilet).

Beskrivelse af eventuel nødforsyning.

Beskrivelse af indsats.

Forventet længde af beredskabstilstand.

Ved afblæsning af indsats orienteres forbrugerne om hændelsesforløb, hvad skete, hvad gjorde vi og hvad kan vi gøre for at en lignende situation ikke opstår igen.

## 3. Nødvandsforsyning:

Der er etableret en nødforsyningsbrønd med sammenkobling til Stillinge Strands Vandværk på hjørnet af Longvejen og Strandhøjen, således at vi i en akutsituation kan sammenkoble og derved sikre en rimelig men mindsket vandforsyning i vort forsyningsområde.

### **Procedure ved sammenkobling af nødvandsforsyning til Stillinge Strands Vandværk:**

Kasse med tilkoblingsting og instruks er placeret på trykforøgerstationen på Valhallavej.

Vi vil fortsat kunne supplere i nødvendigt omfang med tankvogn.

## 4. Kogeanbefaling:

Såfremt tilsynsmyndigheden udsteder påbud til vandværket om at meddele forbrugerne, at drikkevandet skal koges, skal følgende anbefaling følges:

Ved kogning skal vandet opvarmes til **100 %** Celsius i 2 minutter. Vandet skal således "spilkoge", hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes.

Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes.

En effektiv kogning kan ske ved brug af almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel

gives en portion vand to opkog med 2 – 5 minutters mellemrum.

Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på **100 %** Celsius i 2 minutter. Varmt vand fra disse maskiner er derfor ikke anvendeligt.

## 5. Telefonlister:

<b>Drøsselbjerg Strands Vandværk</b>	INTERN TELEFONLISTE	
<b>Beredskabsplan Vandforsyning</b>		Dato:01.08.2019

	TELEFON		
<b>Kontakt – Bestyrelsen:</b>	<b>Dag / Aften</b>	<b>Mail</b>	<b>Mobil</b>
<b>Formand Troels Lund</b>	53 55 82 85	<a href="mailto:Formand@droesselbjergvand.dk">Formand@droesselbjergvand.dk</a>	53 55 82 85
<b>Næstformand Søren Skovager</b>	58 85 83 70	<a href="mailto:Naestformand@droesselbjergvand.dk">Naestformand@droesselbjergvand.dk</a>	40 41 22 70
<b>Kasserer Lars Meng</b>		<a href="mailto:LarsMeng@droesselbjergvand.dk">Lars Meng@droesselbjergvand.dk</a>	40 53 85 89
<b>Sekretær Allan Bürmeister</b>		<a href="mailto:allan@droesselbjergvand.dk">allan@droesselbjergvand.dk</a>	22 66 77 25
<b>Bestyrelsesmedlem Kaj Pedersen</b>		<a href="mailto:merete-kaj@post.tele.dk">merete-kaj@post.tele.dk</a>	22 89 64 70
<b>Vandværkspasser Knud Olsen</b>	58 54 73 96	<a href="mailto:Knuds.vvs@mail.dk">Knuds.vvs@mail.dk</a>	21 63 93 01
<b>VVS-mester Knud Olsen</b>	58 54 73 96	<a href="mailto:Knuds.vvs@mail.dk">Knuds.vvs@mail.dk</a>	21 63 93 01
<b>El-installatør Kirke Stillinge EL Montør Ib Jørgensen</b>	58 54 71 25 58 38 28 49		20 41 91 25
<b>Enghavens Entreprenør Niels Kæmpe</b>	58 85 93 00	<a href="mailto:Enghavens@gmail.com">Enghavens@gmail.com</a>	21 90 46 05
<b>Per Andersen, Høng</b>	40 42 94 38	<a href="mailto:Pa@Pa-underboring.dk">Pa@Pa-underboring.dk</a>	40 42 94 38
<b>Nabovandværk 1</b>	Stillinge Strands Vandværk	<a href="mailto:Stillinge.strands.vandv@mail.dk">Stillinge.strands.vandv@mail.dk</a>	58 52 18 98 Drift: Knud 21 63 93 01
<b>Nabovandværk 2</b>	Gørlev Vandværk		58 85 50 20 21 74 85 90

	Erling Rasmussen		
<b>Laboratorium Eurofins</b>	70 22 42 66	<a href="mailto:g30@Eurofins.dk">g30@Eurofins.dk</a>	Kontaktperson: Hanne Jensen Kundecenter
<b>Vandværksindustri Fr. Dahlgaard AS</b>	59 43 02 30	<a href="mailto:post@dahlgaard.dk">post@dahlgaard.dk</a>	Anders Dalgaard
<b>NVE Dag</b>	70 29 29 00	<a href="mailto:Seas-nve@seas-nve.dk">Seas-nve@seas-nve.dk</a>	
	70 29 29 29		
<b>Kl.16.00 - 08.00 Nat</b>	70 29 26 90		
<b>Drøsselbjerg Strands Vandværk</b>	EKSTERN TELEFONLISTE		
<b>Beredskabsplan Vandforsyning</b>			Dato: 01.08.2019
<b>Kontakt</b>	<b>Dag</b>	<b>Aften</b>	<b>Mobil / mail</b>
<b>UV-anlæg: Dahlgaard Silhorko –Afd. Hillerød</b>	59 43 02 30 48 20 10 00	59 43 02 30	<a href="mailto:post@dahlgaard.dk">post@dahlgaard.dk</a> <a href="mailto:info@silhorko.dk">info@silhorko.dk</a>
<b>Embedslæge</b>	72 22 79 10		<a href="mailto:sjl@sst.dk">sjl@sst.dk</a>
<b>Alarmcentral</b>	112	112	
<b>Politi – Slagelse</b>	114	114	
<b>Kalundborg Kommunes Miljøafdeling Lene Egekjær Jensen</b>	59 53 44 00 59 53 52 24		<a href="mailto:plan.byg.miljo@kalundborg.dk">plan.byg.miljo@kalundborg.dk</a> <a href="mailto:lene.egekjaer@kalundborg.dk">lene.egekjaer@kalundborg.dk</a>
<b>Region Sjælland Miljøafdeling</b>	70 15 50 00		
<b>Falck Falck Teknik</b>	70 10 20 30 70 10 20 31	70 10 20 30	
<b>Tankvogn Johs. Rasmussen</b>	59 29 31 23		Vagttelefon: 20 72 30 17 20 72 30 24
<b>Lokalradio / TV Regionalen</b>	55 75 34 00		<b>Mail:</b> <a href="mailto:regionalen@dr.dk">regionalen@dr.dk</a>
<b>Regionalradio / TV TV Øst</b>	55 36 56 56		<b>25 57 92 10</b> <a href="mailto:redaktion@tv2east.dk">redaktion@tv2east.dk</a>
<b>Sjællandsske Nordvestnyt</b>	Kalundborg 88 88 44 00	Slagelse: 72 45 14 00	<a href="mailto:Kalundborg.red@sn.dk">Kalundborg.red@sn.dk</a> <a href="mailto:Bjarne.robdrup@sn.dk">Bjarne.robdrup@sn.dk</a>  <a href="mailto:Red@nordvest.dk">Red@nordvest.dk</a>

<b>Slagelse Sygehus Akuttelefon</b>	58 55 90 00 70 15 07 08		
<b>Vestsjællands Brandvæsen Kalundborg</b>	29 74 58 34		
<b>Arbejdstilsynet Fax</b>	70 12 12 88 72 20 89 40		
<b>Styrelsen for patientsikkerhed</b>	72 22 74 50 70 2202 68	Dag Nat	

## 6. Vejledning ved fejl på egen vandinstallation.

Den enkelte forbruger har ansvaret for egen vandinstallation fra målerbrønd. Jordledningen på egen grund anlægges af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren.

Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder eller andre tekniske fejl, skal ejeren sørge for at installationerne snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden for grundejerens bekostning.

### **Arbejdet skal altid udføres af en autoriseret Vvs-installatør.**

Selve forsyningsledningen, målerbrønden, stophane og vandmåler er vandværkets ejendom og der må ikke foretages nogen form for indgreb uden vandværkets godkendelse.


Der kan læses mere uddybende i det gældende fællesregulativ for vandværkerne i Kalundborg Kommune. Regulativet kan findes på kommunens hjemmeside [www.kalundborg.dk](http://www.kalundborg.dk) eller kan udleveres ved henvendelse til vandværket.

Føler De Dem usikker overfor ovennævnte så bedes de kontakte Deres Vvs-installatør eller Drøsselbjerg Strands Vandværk på tlf. 53 55 82 85.

Med venlig hilsen

Drøsselbjerg Strands Vandværk

## 7. Vejledning i vinterlukning for gammel type vandmålerbrønd med luftventil

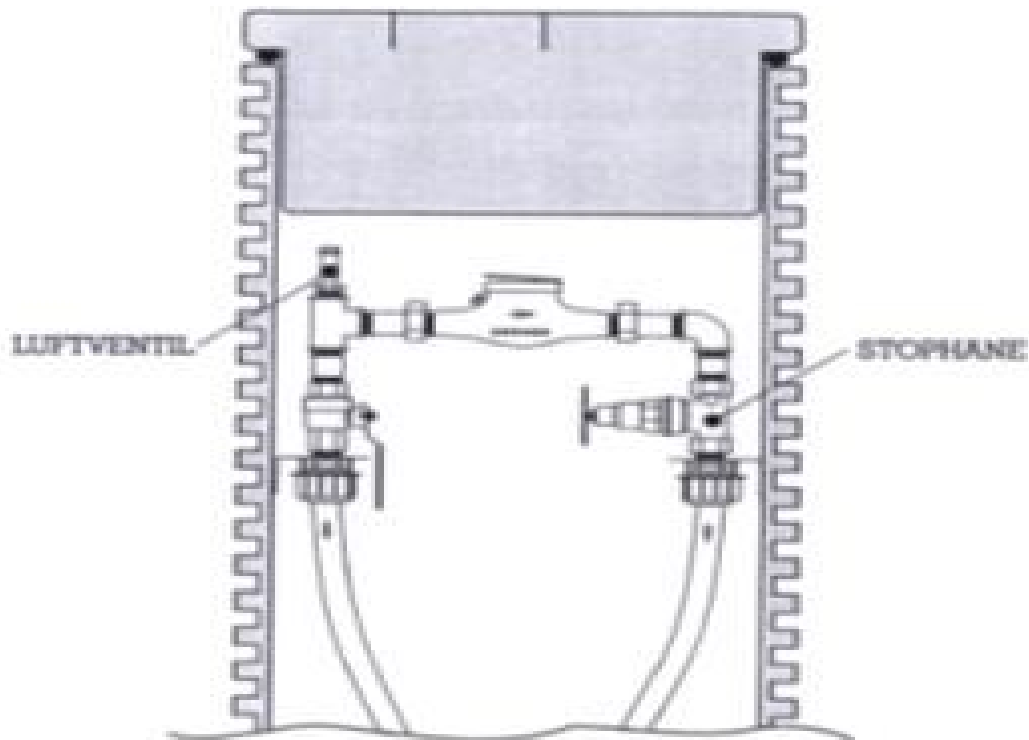

1. Luk for vandet ved stophanen: drej håndtaget med uret indtil stop.
2. Åbn alle vandhaner i huset.
3. Skru luftventilens beskyttelsesdæksel af og tilslut en cykelpumpe eller anden luftpumpe til ventilen.
4. Tøm installationen for vand ved at pumpe luft in. Pump indtil der ikke mere kommer vand ud af hanerne.
5. Fjern cykelpumpen og skru beskyttelsesdækslet på igen.
6. Afslut med at sikre at begge ventiler i målerbrønden er lukkede og lad alle vandhaner stå åbne i huset vinteren over.

7. Sørg for at målerbrønden er frostsikret med tætsluttende dæksel, hvor gummiringen i dækslet er intakt – såfremt denne mangler kan ny fås ved henvendelse til vandværket. På målerbrønde med metaldæksel, skal der ikke påsættes gummiring.
8. Såfremt målerbrønden er placeret, så der er risiko for at installationen fryser til er det forbrugers ansvar, at målerbrønden frostsikres i nødvendigt omfang.
9. **Vejledning i lukning og vinterlukning af ny elektronisk vandmåler.**



Bemærk: Føler forbrugeren sig usikker overfor ovennævnte procedure, bedes **egen** VVS-installatør kontaktes.

## 9. Inventarliste



<b>Metaldetektor</b>	Magna – Trak 101 Magnetik Locator	Årgang: 2001	Tilstand = god
<b>Nødstrømsanlæg</b>	1000 W	Årgang 2007	Tilstand = god
<b>Nødstrømsanlæg</b>	2000 W	Årgang 2007	Tilstand = god
<b>Højtryksrensere</b>	KEW	Årgang	Tilstand = god
<b>Græstrimmer</b>	Stihl	Årgang 2014	Tilstand = god
<b>Hækkeklipper Buskrydder</b>	Stihl Mahita	Årgang 2008 Årgang 2012	Tilstand = god Tilstand = god
<b>Havetraktor</b>	Club Cadet	Årgang 2014	Tilstand = god
<b>Trailer</b>		2008	Tilstand = god
<b>Dykpumpe</b>	Flygt Ready	Årgang 2006	Tilstand = god
<b>Dykpumpe</b>	Grundfos	Årgang 2006	Tilstand = god
<b>Dykpumpe</b>	Flux	Årgang 2007	Tilstand = god
<b>Diverse stiger.</b>			Tilstand = god

## 10.

### **Lukkevejledning på vandværket på Søbo, ved større akutte ledningsbrud eller forurening.**

Ved større ledningsbrud kan der lukkes på ventil i venstre hjørne på den store rentvandsledning, **hvor lukkeventil er markeret.**

Man kan også stoppe for udpumpning på det store styreskab til højre, ved at sætte alle rentvandskontakter på off.

Såfremt der skal lukkes for råvandsboringer ved evt. forurening m.v., skal man på det store styreskab sætte alle råvandskontakter på off.